

Installation guide

Heavy duty thermostat

Types MBC 8000 and MBC 8100



061R9300

		1	2	3	\neq	
en	Electrical connection	Input	Normally closed (NC) Opens on rising temperature	Normally open (NO) Closes on rising temperature	Connected to enclosure of thermostat	Attention: Use only the accompanying plug, also when replacing.
da	EL-tilslutning	Indgang	Normalt lukket (NC) Åbner ved stigende temperatur	Normalt åben (NO) Lukker ved stigende temperatur	Tilsluttet termostatens kapsling	Vigtigt: Anvend kun det medleverede stik, også ved udskiftning.
de	Elektrischer Anschluss	Eingang	Öffner (Kontakt); stromlos geschlossen	Schließer (Kontakt); stromlos geöffnet	Anschluss an das Gehäuse der temperaturregelung	Achtung: Nur mitgelieferten Stecker verwenden, auch im Austausch.
fr	Raccordement électrique	Entrée	Normalement fermé (NC) Ouverture à hausse de température	Normalement ouvert (NO) Fermeture à hausse de température	Raccordé à la protection du thermostat	Attention: Utiliser exclusivement la prise fournie, même en cas de remplacement.

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

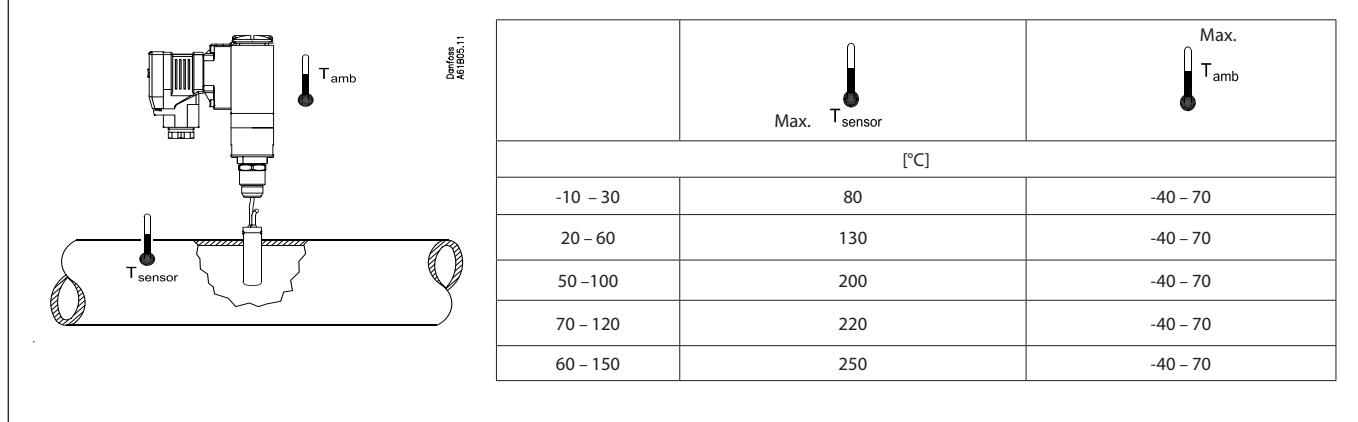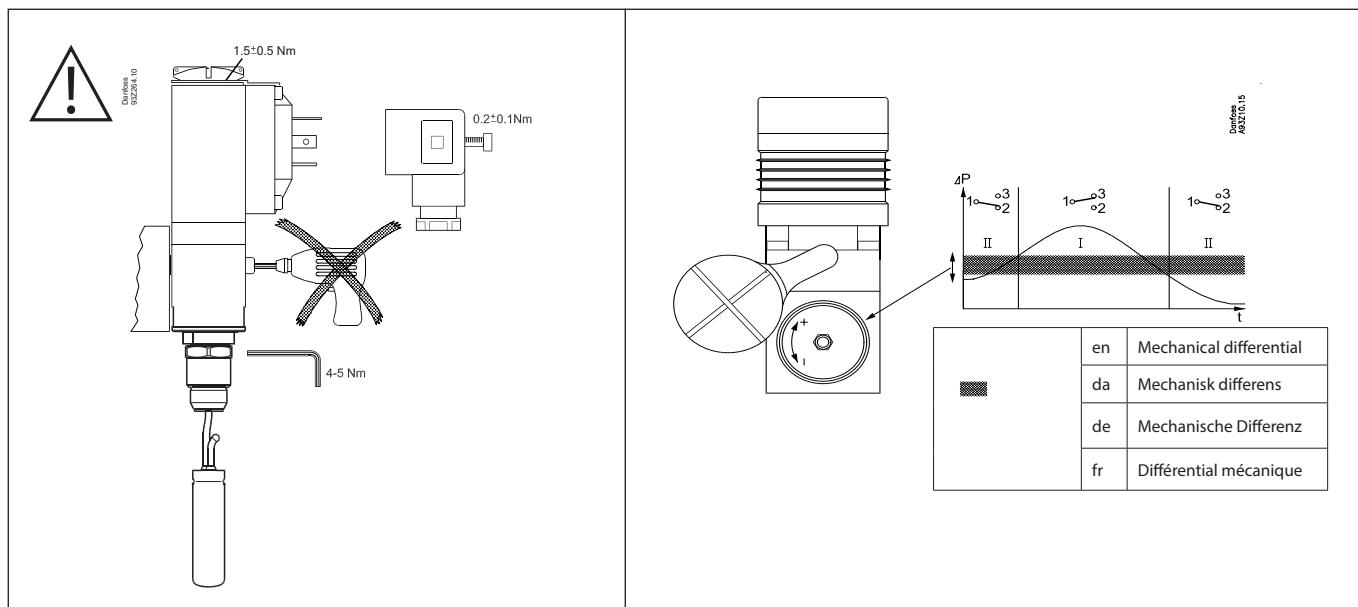

en	Heat-conductive compound	4.5 cm ³ tube	Sensor pockets	L [mm]	Brass	St.18/8
da	Varmeledningspasta	4.5m ³ tube	Følerlommer		Messing	
de	Wärmeleitpasta	Tube mit 4.5 cm ³ Inhalt	Tauchhülsen		Messing	
fr	Tube conductrice	Avec 4.5 cm ³ de pâte	poches à bulbe		Laiton	
		041E0114		75	060L326266	060L326766
				110	060L327166	060L326866
				160	060L326366	060L326966

